



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Красноурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 25/1/12
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Красноурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 25 от "12" марта 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. "27" марта 2018 г. по 15 ч. 00 мин. "12" апреля 2018 г. проведена проверка заместителем начальника ОНДиПР ГО Красноурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, подполковником внутренней службы Ярославцевым Андреем Александровичем территории, зданий и помещений МБДОУ "Детский сад № 11", расположенных по адресу: г. Красноурьинск, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

ул. Попова, 21.

совместно с заведующим МБДОУ "Детский сад № 11" Генне Еленой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Пол музыкального зала, раздевалок групп № 1, 2, 3, 4, 5, кабинета старшего воспитателя, медицинского блока покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум)	п.п.6, 7 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. п.7 - В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2). п.6.25 СНиП 21-01-97*;	01.04.2019	

		п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе).		
2	Отсутствуют вторые рассредоточенные эвакуационные выходы из групповой ячейки (ясельная группа) и музыкального зала, расположенных на втором этаже здания	п. 6.12 СНиП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130.2009 (Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением); п. 4.6 СНиП 31-06-2009 (Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов).	01.04.2019	
3	Находятся в неисправном состоянии эвакуационные выходы из здания детского сада (сильно разрушены крыльца: центрального входа, выхода с противоположной стороны здания, выхода из пищеблока, а так же сильно затруднено открывание уличной двери группы № 5 из-за их ветхости)	п.п.33, п.36(б) Правил противопожарного режима в РФ (п.33 - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.36(б) - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов).	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:



собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Ярославцев А.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"12" 04 2018 г.

М.Л.П.

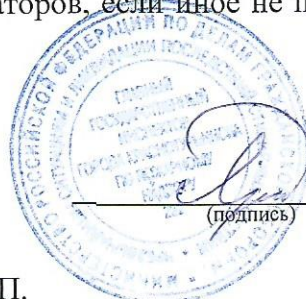

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"
Генне Е.И.

(должность, фамилия, инициалы)

"12" 04 2018 г.


(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575789

Владелец Генне Елена Ивановна

Действителен с 13.10.2021 по 13.10.2022